



Monospot 3	8 903 0.. 0..
Anbauleuchte	8 903 0.. 1..
Luminaire	8 903 0.. 2..
	8 903 2.. 0..
	8 903 2.. 1..
	8 903 2.. 2..

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



**MONTAGE
ANLEITUNG**
**MOUNTING
INSTRUCTIONS**



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

High performance LED - floodlight.

Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten
Maximum loading of automatic circuit breakers
Ipeak 20 A 400 µs

MONTAGEHINWEISE


Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden!

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation. Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces. Disconnect from power supply before opening light fitting. When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws. Remove cover from housing by loosening the 2 rear screws and disconnect the electric plug connection. Remove the sheathing from the last 6 cm of cable and pass cable through cable gland. Take care to use the correct gasket to suit the diameter of cable being used. Set of gaskets supplied with luminaire. After making electrical connection, place cover onto housing and tighten the screws crosswise and with 4 Nm torque. Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 5 Nm. Additional grub screws (A) should be tightened with 4 Nm torque to ensure that aimed position is maintained. The glass is tempered safety glass.

Sicherungsautomat:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm²]:	1,5	1,5
Anzahl Leuchten:	25	15
automatic circuit breaker type:	C16	B16
cable cross section [mm²]:	1,5	1,5
number of luminaires:	25	15

Deckel durch Lösen der drei Schrauben vom Gehäuse nehmen und elektrische Steckverbindung trennen. Netzanschlußleitung 6 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Nach dem elektrischen Anschluss Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen: Drehmoment: 4 Nm. Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel ebenfalls mit 5 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte A zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 4 Nm anziehen. Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

Die DALI- und die 1-10 V Steuerleitung sind gegenüber der Netzleitung basisisoliert.
DALI dimmbare Leuchten:
Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
1-10 V dimmbare Leuchten:
Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
Auf Polarität achten!

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 903 0.. ...	3,1 kg	0,049 m ²
8 903 2.. ...	3,3 kg	0,049 m ²

Type	Weight	Projected area
8 903 0.. ...	3,1 kg	0,049 m ²
8 903 2.. ...	3,3 kg	0,049 m ²



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.




In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



The DALI- and 1-10 V control wire are equipped with basic insulation against the power supply.
DALI dimmable luminaire:
Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block.
1-10 V dimmable luminaire:
Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block. Ensure correct polarity!

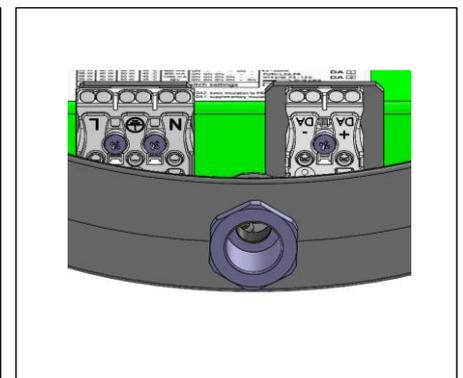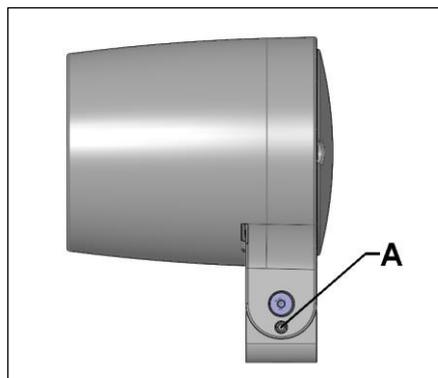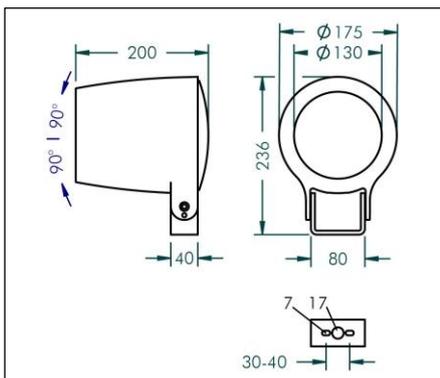

Mastleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

Zusätzliche Montagehinweise Mastleuchte

Leuchte ausrichten und Schrauben am Gelenk mit 5 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte (A) zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 4 Nm anziehen.

Durch lösen der 3 Schrauben (B) kann die Leuchte an der Mastbefestigung um 360° gedreht werden.

Die Netzanschlussleitung durch die Mastbefestigung (Ø13,5 mm) in den Mast führen.

Pole high performance LED - floodlight.

Extra mounting instruction pole luminaire

Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 5 Nm. Additional grub screws (A) should be tightened with 4 Nm torque to ensure that aimed position is maintained.

By resolving the 3 screws (B) the luminaire can be turned 360°.

Push the cable through the hole (Ø13,5 mm) of the pole fixation.

Bei Leuchten mit Anschlusskabel darf dieses nur in einen Anschlusskasten mit entsprechender Schutzart und Schutzklasse angeschlossen werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

The power supply cable may only be connected to a connection box with the correct degree of protection and safety class. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

